



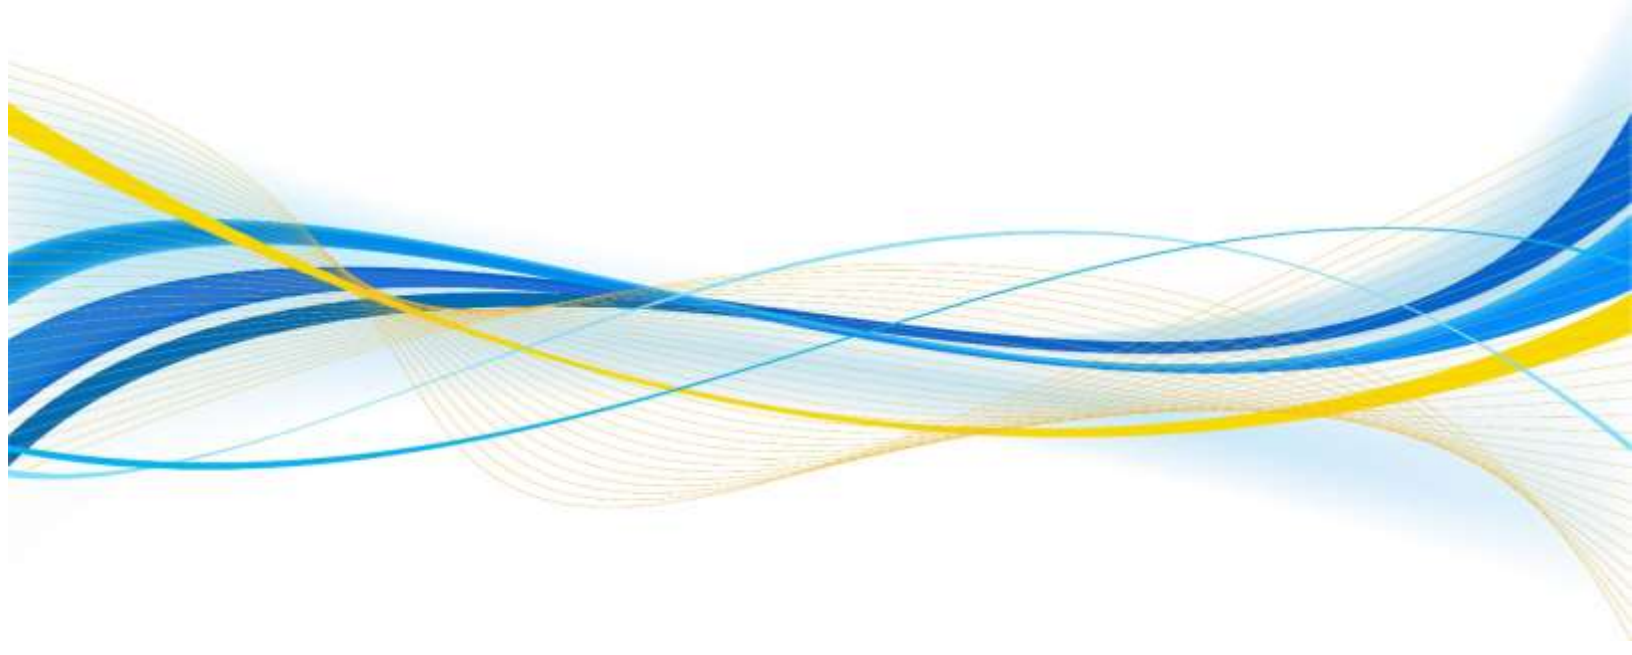
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 15 de Marzo del 2017		No.Orden:021/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
LOPEZ CALDERON, OMAR DAVID				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Cada Uno	R-1; 81201041; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. (3 MANTENIMIENTOS AL AÑO). Para 2 Calderas, Marca: BURNHAM, Modelo: 4SP - 100, SPL.OGP, Serie: 30094 y 30092; EL MANTENIMIENTO DEBERA DE INCLUIR: Revisión y reaprete de terminales de Sistema Eléctrico y de Control de medición de Calidad de Agua antes y después de efectuar purgas de 2 ubicaciones (Entrada de agua), agua de Caldera y Limpieza del lado de agua por todos los Registros (Tortugas). Cambio de empaques de Tortugas y Puertas; Limpieza de tubería, Espejos y Limpieza de Chimenea, Revisión de Presurectroles, Revisión de válvula de seguridad, Cambio de válvulas de registro (Mc Donalds). Cambio de válvulas y visor de agua; Limpieza y Calibración de Quemador; Llenado de agua y Observación de control de nivel de encendido de Calderas, prueba Hidrostática; verificación por paro de bajo nivel de agua. OFERTARON: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. (3 MANTENIMIENTOS AL AÑO). Para 2 Calderas, Marca: BURNHAM, Modelo: 4SP - 100, SPL.OGP, Serie: 30094 y 30092; EL MANTENIMIENTO DEBERA DE INCLUIR: Revisión y reaprete de terminales de Sistema Eléctrico y de Control de medición de Calidad de Agua antes y después de efectuar purgas de 2 ubicaciones (Entrada de agua), agua de Caldera y Limpieza del lado de agua por todos los Registros (Tortugas). Cambio de empaques de Tortugas y Puertas; Limpieza de tubería, Espejos y Limpieza de Chimenea, Revisión de Presurectroles, Revisión de válvula de seguridad, Cambio de válvulas de registro (Mc Donalds). Cambio de válvulas y visor de agua; Limpieza y Calibración de Quemador; Llenado de agua y Observación de control de nivel de encendido de Calderas, prueba Hidrostática; verificación por paro de bajo nivel de agua. TIPO DE EMPRESA: SIN CLASIFICAR. NOTA: El mantenimiento por cada caldera es de \$ 1,500.00, por las 2 calderas es de \$ 3,000.00. NOTA ACLARATORIA: SE SOLICITAN 3 MANTENIMIENTOS DE LA SIGUIENTE FORMA; UN MANTENIMIENTO PARA LA CALDERA BURHAM, MODELO: 4SP-100-SPL-0-GP, SERIE: 30094, NMTS 799 Y DOS MANTENIMIENTOS A LA CALDERA BURHAM, MODELO: 4SP-100-SPL-0-GP, SERIE: 30092, NMTS 798.	\$1,500.00	\$4,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,500.00
SON: cuatro mil quinientos 00/100 dólares				
OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 18/01/2017; SERVICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. EL HOSPITAL DELEGA A LOS SEÑORES RENE SANTIAGO PALACIOS, TECNICO EN MANTENIMIENTO I Y OSCAR ARMANDO ORANTES, TECNICO EN MANTENIMIENTO I , COMO ADMINISTRADORES DE LA COMPRA Y SERAN LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERAN EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No. 017/2017 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRA POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.				
LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; Y OMAR DAVID LOPEZ CALDERON , SAN SALVADOR; TEL. (503) 2532-5825; Persona de Contacto: SR. OMAR DAVID LOPEZ CALDERON.				

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: rcornejo

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

San Vicente 15 de Marzo del 2017

No.Orden:021/2017

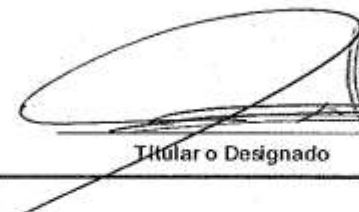

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

LOPEZ CALDERON, OMAR DAVID

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-FONDOS GOES	-	-
3	Cada Uno	R-1; 81201041; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. (3 MANTENIMIENTOS AL AÑO). Para 2 Calderas, Marca: BURNHAM, Modelo: 4SP - 100, SPL.OGP, Serie: 30094 y 30092; EL MANTENIMIENTO DEBERA DE INCLUIR: Revisión y reaprete de terminales de Sistema Eléctrico y de Control de medición de Calidad de Agua antes y después	\$1,500.00	\$4,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,500.00

SON: cuatro mil quinientos 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

 Titular o Designado	
<hr/>	<hr/> Suministrante