



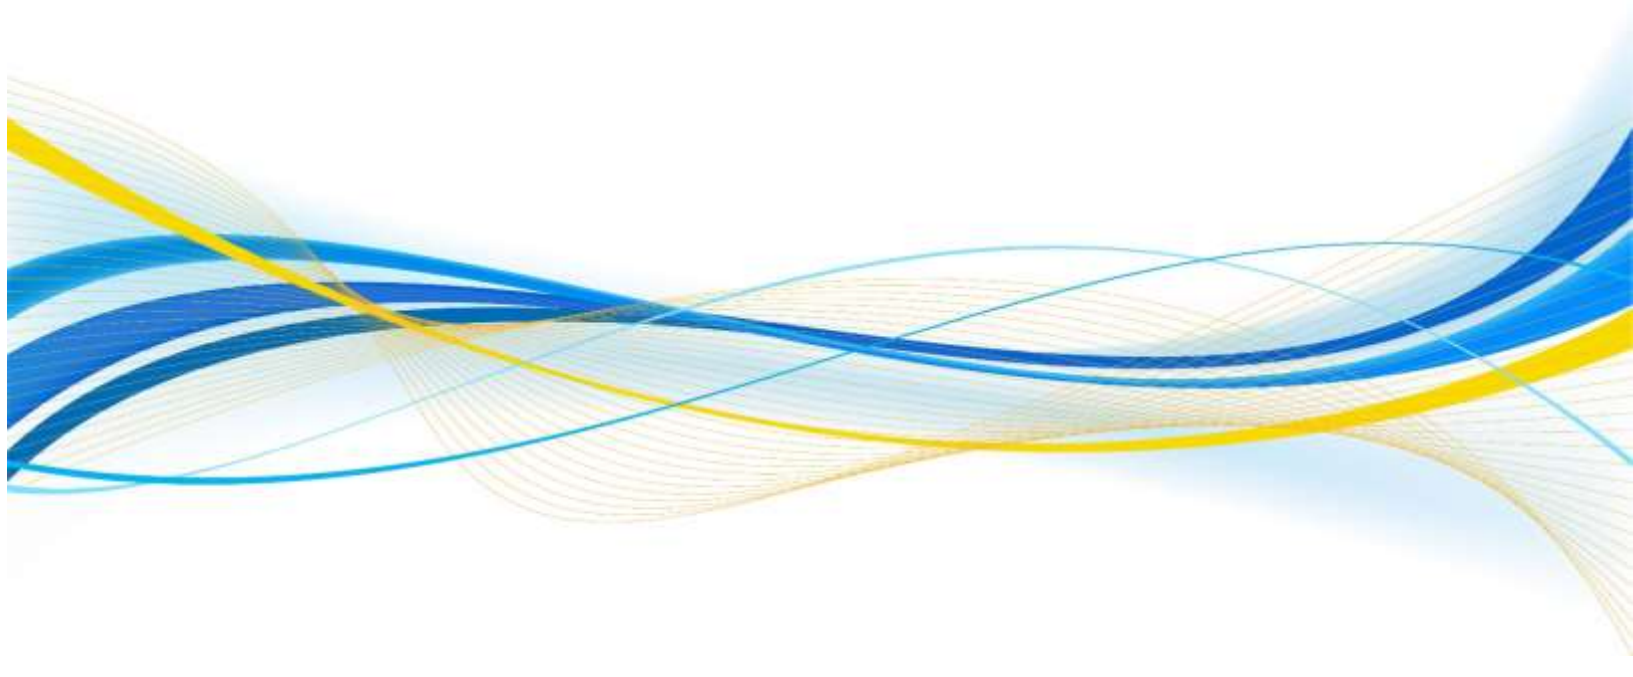
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE




VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 15 de Marzo del 2017			No.Orden:022/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
DISTRIBUIDORES, ASESORES EN SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
5	Cada Uno	81207250 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO (PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SUMINISTRO DEBERÁ INCLUIR: 5 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: 0.5 HP/208V/3 PFASES/60 HZ/72 GPM/CDT31 FT/DIAMETRO DE 2"; MODELO 50 PUA 2.4). Ofrecen: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO (PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE 5 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES MARCA: TSURUMI CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: POTENCIA 0.5 HP/208 V/3 PFASES/60 hz, 72 gpm/ CDT 31 FT/ DIAMETRO DE DESCARGA 2" MODELO 50 PUA 2.4) NOTA IMPORTANE: El suministro, instalación y puesta en marcha, es en el entendido que el sistema existente cuenta ya con su tablero de control, logo, cable y tubería de conexión, por tanto la presente oferta incluye la sustitución de las unidades de bombeo existentes. MARCA: TSURUMI, MODELO: 50 PUA 2.4, ORIGEN: JAPON, FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PLAZO DE ENTREGA: DE 6 A 8 SEMANAS , GARANTIA: UN AÑO, PRECIOS INCLUYEN: IVA	\$1,855.00	\$9,275.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,275.00
SON: nueve mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares				
OBSERVACION: ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2017, EL HOSPITAL ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% DEL IVA. ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Para la Administración de la presente Orden de Compra el Hospital delega al Sr. Hugo Ediberto Umaña Martínez , Obrero de Mantenimiento I; quien será el responsable de la ejecución de la presente Orden de Compra. Así mismo será el enlace entre el contratista y el contratante. Administración que se hará de conformidad al Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Manuales e Instructivos de la UNAC.				
LUGAR DE ENTREGA: EN EL AREA DE MANTENIMEINTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.				

Orden de Compra Realizada según Proceso de compra **No. 18/2017 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AÑO 2017**; **NOTA.** Por motivo de cierre contable no se recibirá suministro y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos 3 días de cada mes. Además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS:** Segunda Avenida Sur No. 23, Entre 4ta Y 8va. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: 2393-9500. **DASASA, S. A. de C. V.:** Calle L-A, Avenida L-7, Local B, Urbanización Jardines de Cuscatlán, Edificio Maquilishuat 16, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Teléfono: 2278-4052, Email: dasasa@dasasa.net/mclavel@dasasa.net

<p>_____</p> <p>Dra. Eva María Orellana Chacón Directora H. N. S. G.</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: aamejia



ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 20 MAR 2017

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Vicente 15 de Marzo del 2017

No.Orden:022/2017



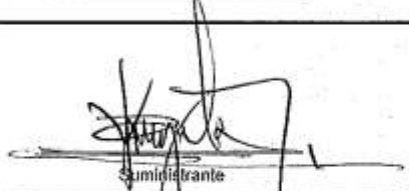
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DISTRIBUIDORES, ASESORES EN SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0101 Dirección Superior y Administración-FONDOS GOES	-	-
5	Cada Uno	81207250 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO (PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SUMINISTRO DEBERA INCLUIR: 5 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: 0.5 HP/208V/3 PFASES/60 HZ/72 GPM/CDT31 FT/DIAMETRO DE 2"; MODELO 50 PUA 2.4). Ofrecen: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA	\$1,855.00	\$9,275.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,275.00

SON: nueve mil doscientos setenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, DE 07:30 AM A 14:30 PM.

 Titular o Designado	
 Suministrante	

Elaborado por: mmjja



0028

15/03/2017