




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

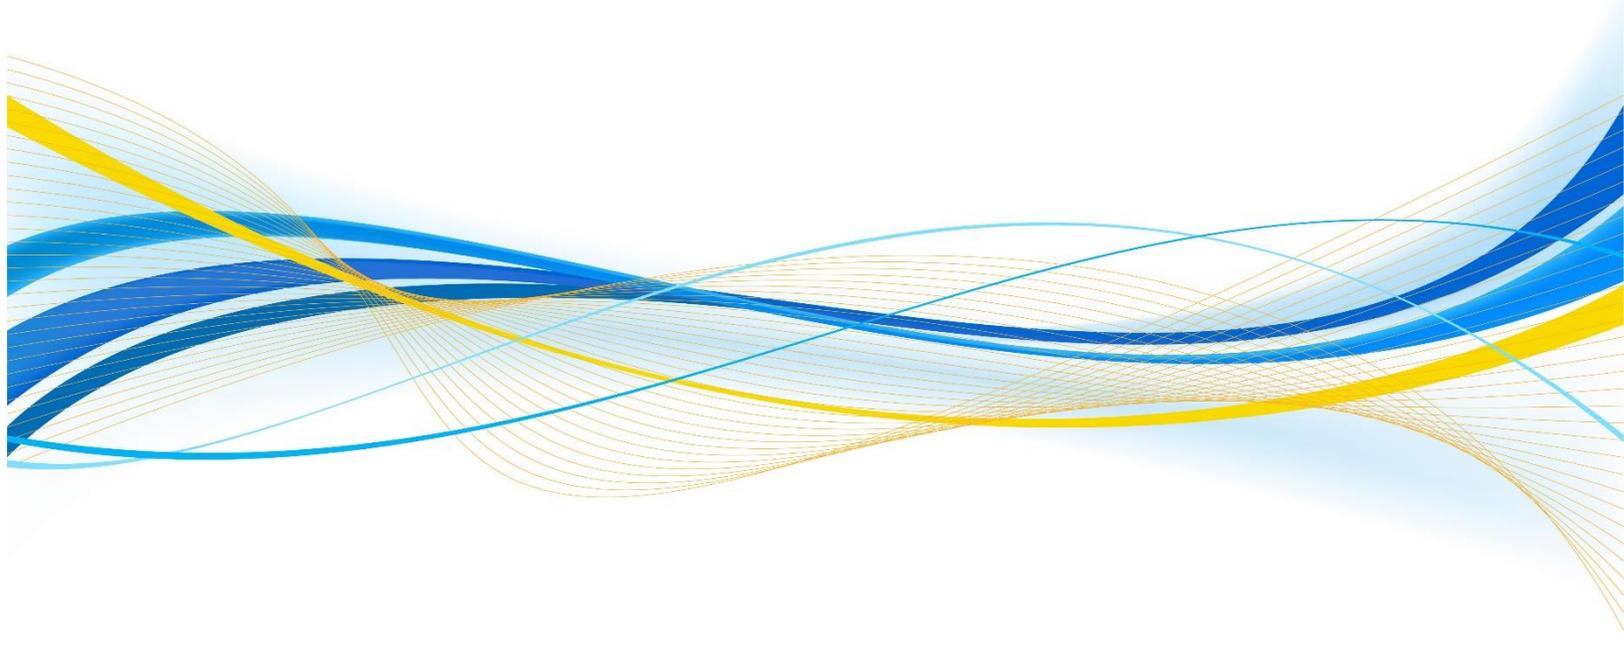

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 16 de Octubre del 2017		No.Orden:117/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
PRYTEC, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	1.- 81201038 SERVICIO DE MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION. (EL SERVICIO DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: Instalación prueba y puesta en marcha de 7 sistemas de trampa de 1 5/8", para retorno de aceite en 2 sistemas de Refrigeración, 1 Tambo de Refrigerante 22-R de 30 lbs., 2 Compresores Herméticos para Aire Acondicionado de 7.5 toneladas, 460 voltios, trifásico, 60 hz, tipo reciprocante, gas refrigerante freón 22, 2 Motor condensador M/BALERO ½ HP-1075 RPM 460 V Monofásico; Limpieza de Sistema de refrigeración, Instalación de porta filtros (Succión Descarga), Sustitución de filtros secadores, Válvula de paso y visores de líquido, Cambio de válvulas de expansión, Protección de los equipos (Switch de alta y baja presión), Recarga de Refrigerante R-22 al sistema de refrigeración, 2 sensores trifásico, 2 guardamotores y 2 contactores de 50 Amp/3p/240/24v. Instalación eléctrica y mecánica, prueba y puesta en marcha de los compresores herméticos y motores condensadores, con todos sus accesorios y protecciones). Ofrecen: 2 Compresores Herméticos para aire acondicionado de 7.5 toneladas, 460 voltios, trifásico, 60 hz, tipo reciprocante, gas refrigerante 22. Marca Bristol. Suministro e Instalación de 2 Motores Ventilador para Condensador ½ HP, monofásico 1075 RPM 460V/60Hz con su capacitor. Desmontaje de compresores existentes, Instalación eléctrica y mecánica, prueba y puesta en marcha de COMPRESORES y MOTOR CONDENSADOR nuevos, con todos sus accesorios y protecciones. Limpieza del sistema de refrigeración, instalación de porta filtros (succión, descarga) Sustitución de filtros secadores, válvulas de paso y visores de líquido, cambio de válvulas de expansión. Protecciones de los equipos (Switch de alta y baja presión), Recarga de refrigerante R-22 al sistema de refrigeración, 2 sensores trifásico y 2 guardamotores, 2 contactores de 50 Amp/3p/240V/24V. Instalación de trampa de aceite 1 5/8" (7). Validez de la oferta: 15 Días, Forma de Pago: Crédito 30 Días, Plazo de Entrega: 7 días hábiles, Garantía: 6 meses por Defecto de Instalación,	\$10,972.26	\$10,972.26

		Precios Incluyen: 13% IVA.		
-	-	TOTAL.....	-	\$10,972.26

SON: **diez mil novecientos setenta y dos 26/100 dólares**

OBSERVACION: ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL HOSPITAL ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% DEL IVA. **ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** Para la Administración de la presente Orden de Compra el Hospital delega al **Sr. Máximo Antonio Tenorio Merino**, quien será el responsable de la ejecución de la presente Orden de Compra. Así mismo será el enlace entre el contratista y el contratante. Administración que se hará de conformidad al Art. 82 Bis de la LACAP, Manuales e Instructivos de la UNAC.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN SEGUNDA AV. SUR No. 23, ENTRE LA 4ª Y 8ª CALLE ORIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

Orden de Compra Realizada según Proceso de compra **No. 084/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO CLINICO Y CIRUGIA AMBULATORIA DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2017; NOTA.** Por motivo de cierre contable no se recibirá suministro y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos 3 días de cada mes. Además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS:** Segunda Avenida Sur No. 23, Entre 4ta Y 8va. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: 2393-9500. **PRYTEC, S. A. de C. V.:** PSJ. D. Ote. Pol. 6, Res. San Pedro # 51, Mejicanos, San Salvador. Cel.: 7841-0811, Email: prystecsa@gmail.com/ventasprystec@gmail.com

<p>_____</p> <p>Dra. Eva María Orellana Chacón Directora H. N. S. G.</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: aamejia

ESTE DOCUMENTO



FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 19 OCT 2017

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Vicente 16 de Octubre del 2017

No.Orden:117/2017


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

PRYTEC, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	81201038 SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION. (EL SERVICIO DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: Instalación prueba y puesta en marcha de 7 sistemas de trampa de 1 5/8", para retorno de aceite en 2 sistemas de Refrigeración, 1 Tambo de Refrigerante 22-R de 30 libras, 2 Compresores Hermeticos	\$10,972.26	\$10,972.26
-	-	TOTAL.....	-	\$10,972.26

SON: diez mil novecientos setenta y dos 26/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, DE 07:30 AM A 14:30 PM.

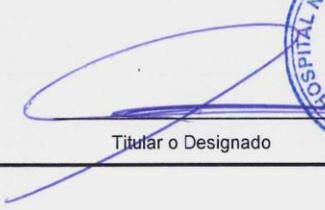 Titular o Designado	
<hr/>	<hr/> Suministrante